



Splašková tlaková kanalizace obce Dolní Ředice

Stávající DZ v rozporu s DIO bude zneplatněno.
Přístup k nemovitostem v koordinaci se stavbou.

termín: 1.1. - 31.10.2026

práce na sil. III/298 17, III/298 19, III/322 53 budou probíhat 6.3. - 31.10.2026,
prodloužení do 30.11.2026


③ MĚSTSKÝ ÚŘAD HOLICE	Čís. dopor.
	Zpracovatel
	Úkl. znak
Došlo: -8. 10. 2026	
Č.j.:	
Přílohy:	

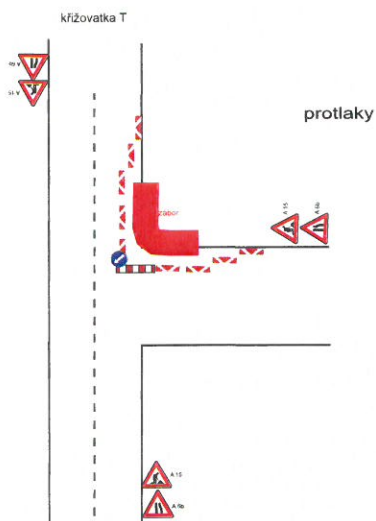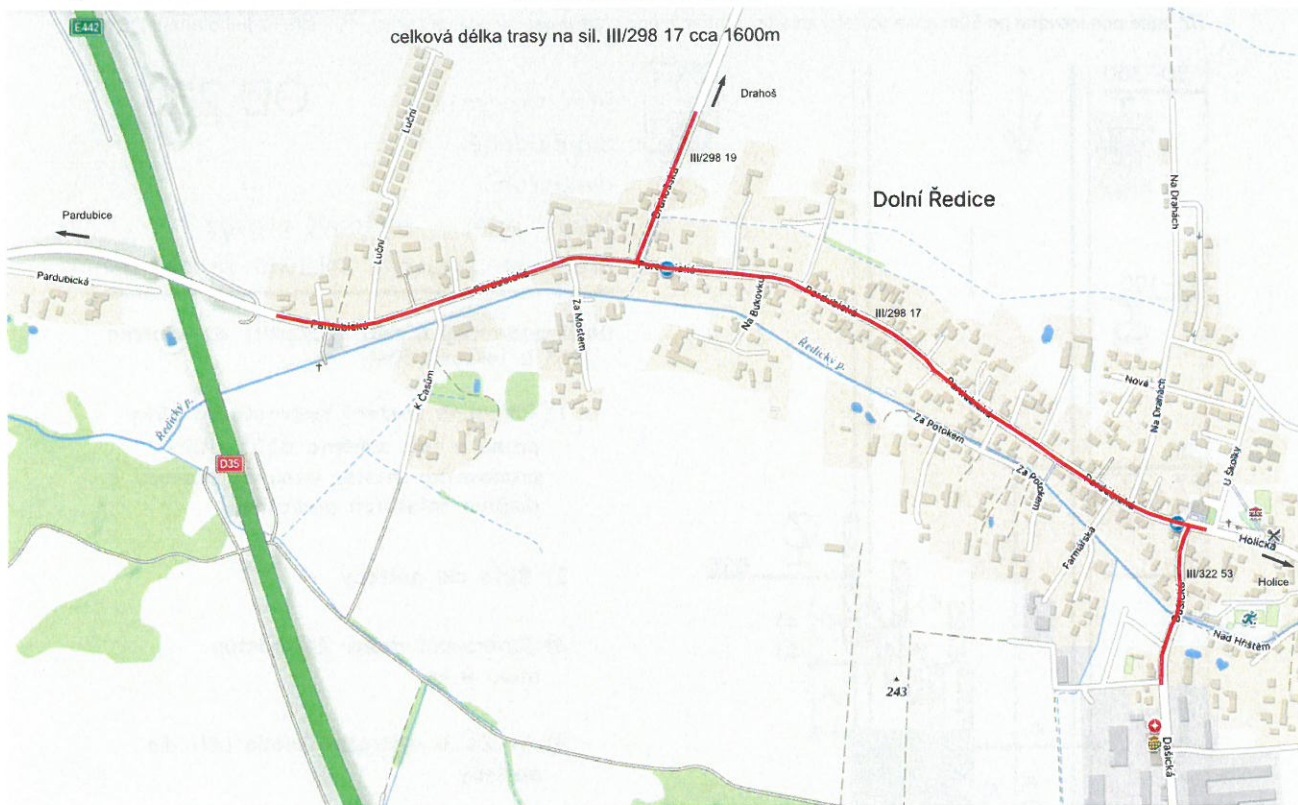

Předmětem PD je návrh splaškové tlakové kanalizace pro obec Dolní Ředice. Systém tlakové splaškové kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody od jednotlivých nemovitostí v obci na stávající ČOV v Holicích. Tlakový kanalizační systém Dolní a Horní Ředice je dimenzován pro budoucí napojení obcí Časy a Choteč. Potrubí kanalizace bude uloženo v hloubce cca 1,5m. Navrhovaná tlaková kanalizace je v dimenzích D50 až D110mm - hlavní řady a D40 až D50 podružné tlakové řady. Na potrubí budou umístěny sekční šoupata a proplachovací kusy z důvodu případného pročištění a natlakování. Jsou umístěny v nejnižších a nejvyšších místech a jsou umístěny v zelené ploše nebo v komunikacích. Navržené potrubí je z plastových materiálů, při výstavbě je nutno přiložit kovový vodič pro možnosti budoucího vytyčení. Při přechodu vodního toku bude potrubí uloženo v chrániče s krytím min. 1,2m pod pevným dnem koryta vodního toku, v komunikacích III. tříd bude min. krytí 1,4m. V případě, že v daném místě se nachází příkop, bude dodrženo min. krytí 1,2m pode dnem pročištěného příkopu. Příčné přechody přes komunikace III. tříd budou provedeny přednostně protlakem, v případě, že nebude technicky možný, bude přechod proveden překopem. Podélné zásahy do komunikací III. tříd budou provedeny přednostně podélnými řízenými. Stavba bude probíhat při zachování průjezdu po silnicích III. tříd, vždy v jednom jízdním pruhu v délce do 50 bm a se zachováním min. šířky jízdního pruhu 2,75m.

Stavba zajistí zásobování MŠ, obchodu s potravinami a svoz komunálního odpadu. V příp. potřeby budou kontejnery na odpad přesunuty na vhodné místo.

Práce budou navazovat na již provedené práce během roku 2025 a budou dokončeny asfaltovým povrchem.

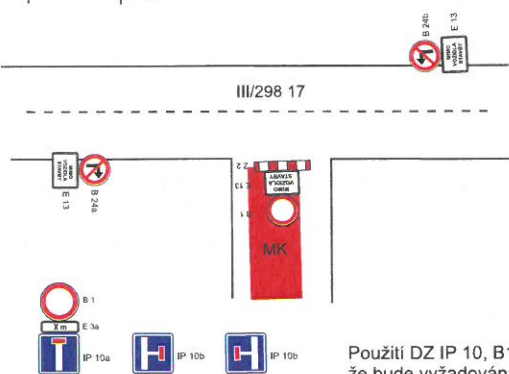

Použití DZ IP 10, B1, E3a v případě, že bude vyžadována danou situací.


Zhotovitel:			
Kreslí:	Blanka Faltysová / tel.: 601 945 613		
Zodp. projektant:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz		
Kontroloval:	David Fanta / 603 115 936 / info@dzpce.cz		
Kraj: Pardubický	Okres: Holice	Obec: Dolní Ředice	
Akce:	splašková tlaková kanalizace		
DOPRAVNÍ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ			

	DZPCE Inženýring a projektování Ing. David Fanta IČO: 254 31 034 DIČ: CZ25431034 tel.: 603 115 936 e-mail: info@dzpce.cz www.dzpce.cz
DATUM	07.10.2026
Č. ZAKÁZKY	
STUPEŇ PD	DIO
MĚŘÍTKO	
FORMÁT	3x A3

Splašková tlaková kanalizace obce Dolní Ředice

termín: 6.3. - 31.10.2026, **prodloužení do 30.11.2026**

DZ bude posunováno po 50m a dle potřeby zrcadlově přemístěno v závislosti na postupu prací, min. šíře jízdního pruhu 2,8m.

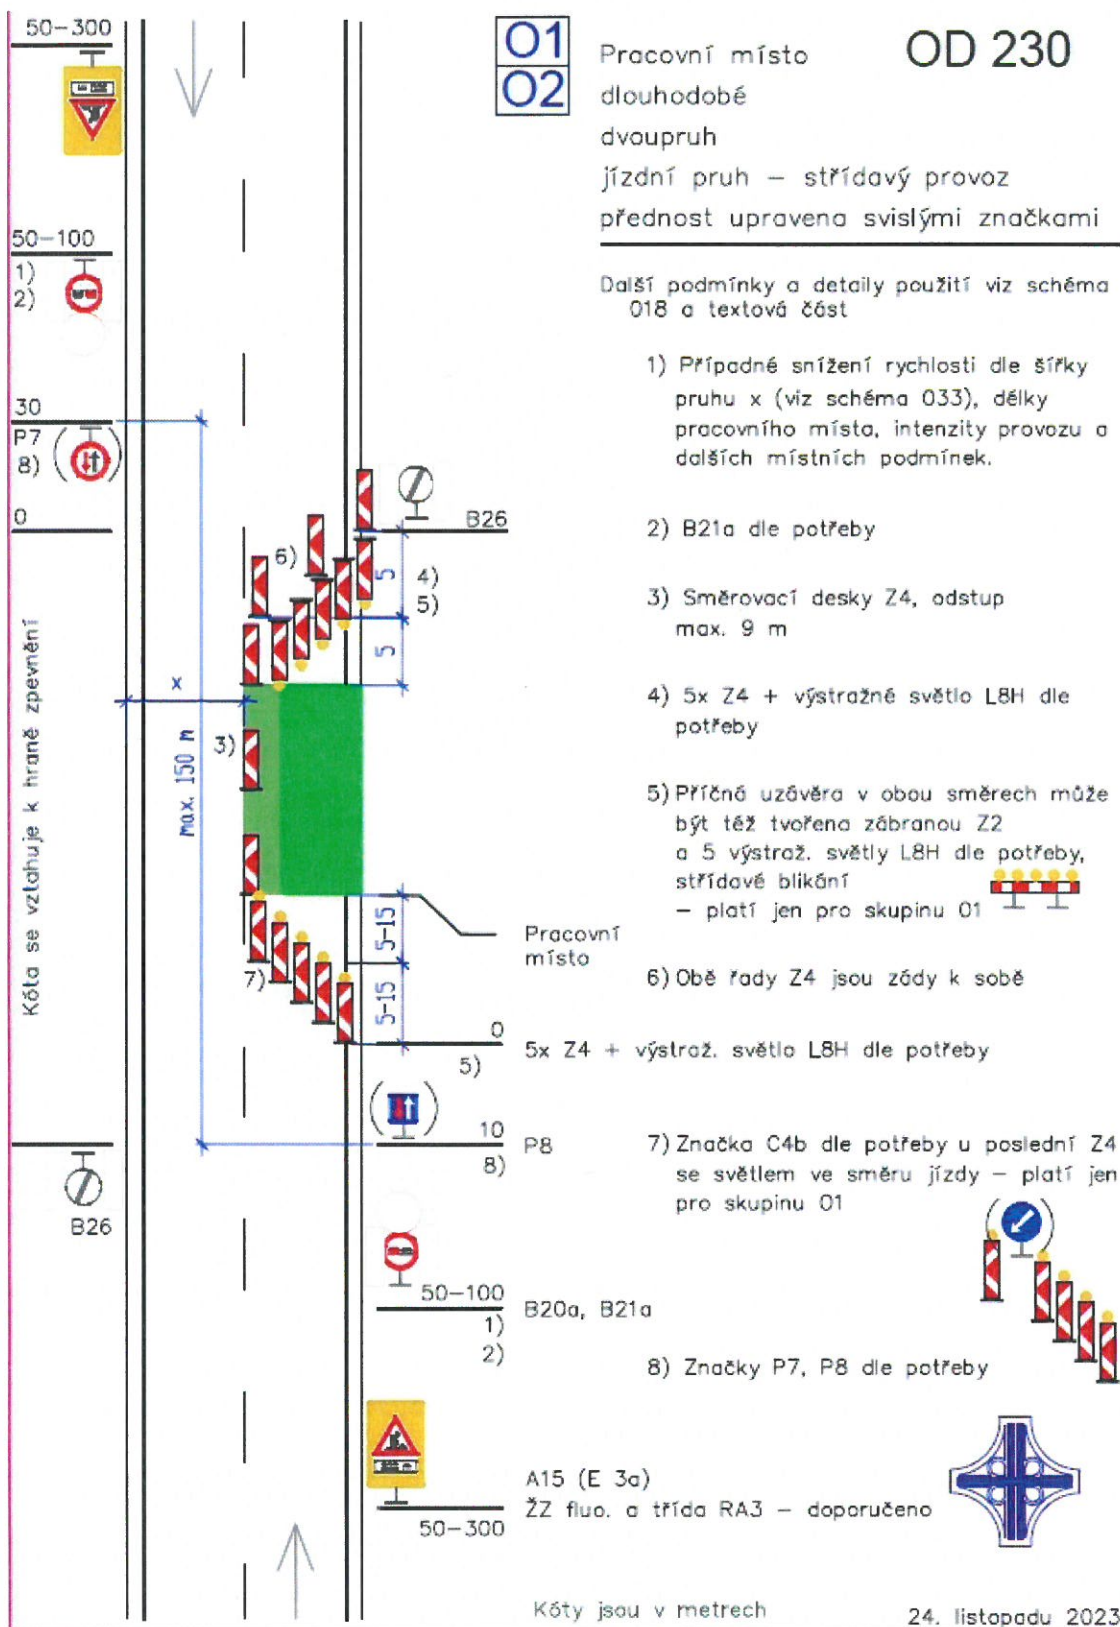

termín: 6.3. - 31.10.2026, prodloužení do 30.11.2026

01
02

OD 231

dvoupruh

jízdní pruh – střídavý provoz

provoz řízen SSZ

Další podmínky a detaily použití viz schéma 018, textová část a metodika firmy EDIP

- 1) Případně snížení rychlosti dle šířky pruhu x (viz schéma 033), délky pracovního místa, intenzity provozu a dalších místních podmínek. Snížování rychlosti po 100 m.
U podélné uzávěry delší než 500 m se opakuje každých max. 500 m

- 2) B21a die potreby

- 3) Směrovací desky Z4, odstup
max. 9 m

- 4) 5x Z4 + výstražné světlo L8H dle potřeby

Pracovní
místo

- 5) Příčná uzávěra v obou směrech může být též tvořena zábranou Z2 a 5 výstraž. světlý L8H dle potřeby, střídavě blikání 
- platí jen pro skupinu 01

- 5x Z4 + výstraž. světlo L8H dle potřeby

- 6) Obě řady Z4 jsou zády k sobě

- 7) Značka C4b dle potřeby u poslední Z4 se světlem ve směru jízdy – platí jen pro skupinu O1

B20a, B21a

A15 (E 3a)

ŽZ fluo. a třída RA3 – doporučeno

Kóty jsou v metrech

24. listopada 2023